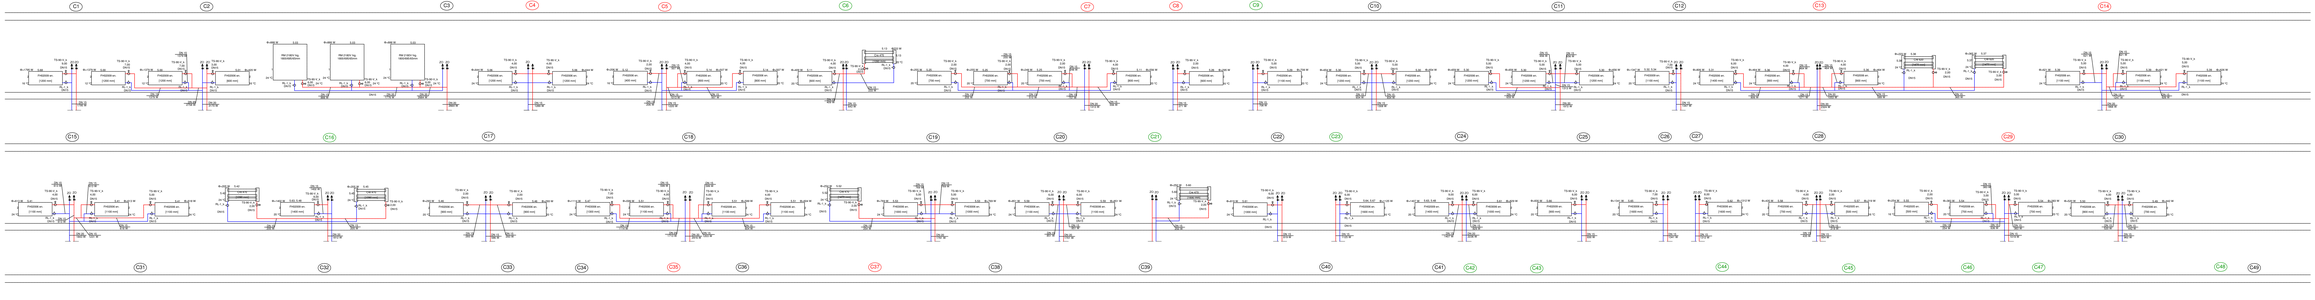

UWAGI/OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i szczegółami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie- pomierzyć z rzędnymi innych branż.

3. Ostateczną kolorystykę przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powojenne. Ewentualne wady konstrukcyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest wykonywanie otworów, bruzd i innych ingerencji bez uprzedniego pytania branży lub sprawdzenia ich umieszczenia w architekturze i pozostałych branż.

5. Wszystkie otwory, które Wykonawca zdecyduje się wykonać(otwory w ścianach, otwory techniczne) powinny być skoordynowane z projektantem.

6. Projektant nie odpowiada za wykonania kanałowej sieci ciepłej, wszystkie przebicia poinwestuj z projektem instalacji.

7. Kolor, wzór(jeśli istnieje)oraz lokalizacja elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

8. Projekta przez przepisy zabezpieczenia ppoż. wykonać w synchronicznych przejściach instalacyjnych zgodnych z Atest odpowiedni dla(ściany, stropy).

9. Wszystkie przyrządzone rzeczy własne produktów i materiałów służą określeniu przybliżonego wyglądu i charakteru. Wszystkie wymiary i rozmiary powinny być sprawdzone na miejscu budowy, wszystkich, lub wymienione w sprzedaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

LEGENDA:

- G1 - istniejący piion instalacji centralnego ogrzewania - zasilanie
- G1 - istniejący piion instalacji centralnego ogrzewania - powrót
- G1 - projektowany piion instalacji centralnego ogrzewania - zasilanie
- G1 - projektowany piion instalacji centralnego ogrzewania - powrót
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- 0,8 - 0,8 - projektowany grzejnik stalowy płytowy higienczny
  - H=300mm, L=400mm, Q=0,8kW
  - n- pomieszczenia, obliczeniowa zapotrzebowanie na ciepło; zadana temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika
- 0,8 - 0,8 - projektowany grzejnik stalowy płytowy higienczny
  - H=300mm, L=400mm, Q=0,8kW
  - n- pomieszczenia, obliczeniowa zapotrzebowanie na ciepło; zadana temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika
- 0,8 - 0,8 - projektowany grzejnik stalowy płytowy higienczny
  - H=300mm, L=400mm, Q=0,8kW
  - n- pomieszczenia, obliczeniowa zapotrzebowanie na ciepło; zadana temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika
- 0,8 - 0,8 - projektowany grzejnik stalowy płytowy higienczny
  - H=300mm, L=400mm, Q=0,8kW
  - n- pomieszczenia, obliczeniowa zapotrzebowanie na ciepło; zadana temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika
- FWZ 0/80/K Hg. 1800/780/85 mm - radiator rurowy higieniczny (do łazienki)
  - H=1800mm, L=780mm, Q=80mm
- FWZ 0/80 Hg. 1800/780/85 mm - radiator rurowy higieniczny (do sypialni)
  - H=1800mm, L=780mm, Q=80mm
- 2/0 - zawór termostatyczny z nastawą wstępną / sugerowany model TS-90 VQmax6l, radiaxe, kreofoxa)
  - zawór kulowy z dławnicą
- 2/0 - samoczynny zawór odpowietrzający

OBIEKT:			
ADRES OBIEKTU:	UL. WIATROWA 3, 02-407 WARSZAWA		
INWESTOR:	ZARZĄD WŁASNOŚCI I MIESZKAŃ ZAMIENNYCH		
ADRES:	UL. WIATROWA 3, 02-407 WARSZAWA		
BRANŻA:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
	SANITARNA	TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Grzybowski upr. budowlany nr 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 bez ograniczeń w zakresie instalacyjnym	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Wegner upr. budowlany nr 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 bez ograniczeń w zakresie instalacyjnym
NR ZLEC.: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2		DATA: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	SKALA: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
NAZWA: RYSUNEK NR: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2			ARKUSZ: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2

Prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie i rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody autora projektu jest zabronione. Prawa autorskie dotyczą również projektu zmienionego i uzupełnionego przez inne osoby.